




SOTTOPASSI FIDENZA

COMUNE	N°	STRADA	LOCALITA'	SOTTO A ...
Fidenza	1	Comunale Lodesana di Sopra	Vaio	Ferrovia Fidenza – Salsomaggiore
Fidenza	2	Comunale Rimale	Rimale	Ferrovia Mi-Bo
Fidenza	3	Via Martiri delle foibe	San Faustino	Ferrovia Mi-Bo
Fidenza	4	Comunale Villachiarà	Villachiarà (S. Faustino)	SS. 9 bis (tangenziale)
Fidenza	5	Via Padre Spiessens	Fidenza - S. Michele Campagna	SS. 9 bis (tangenziale)
Fidenza	6	Strada vicinale della Colombina	Chiusa Ferranda – S. Faustino	A1
Fidenza	7	Strada vicinale della Colombina	Chiusa Ferranda – S. Faustino	TAV
Fidenza	8	S. Provinciale 12 di Soragna	Chiusa Ferranda	TAV
Fidenza	9	Strada vicinale Via Nova	Bastelli	A1
Fidenza	10	Strada vicinale Via Nova	Bastelli	TAV
Fidenza	11	Via Mazzini	Zona Stazione	Ferrovia Mi-Bo
Fidenza	12	Via Carducci	Zona Stazione	P.zza della Repubblica

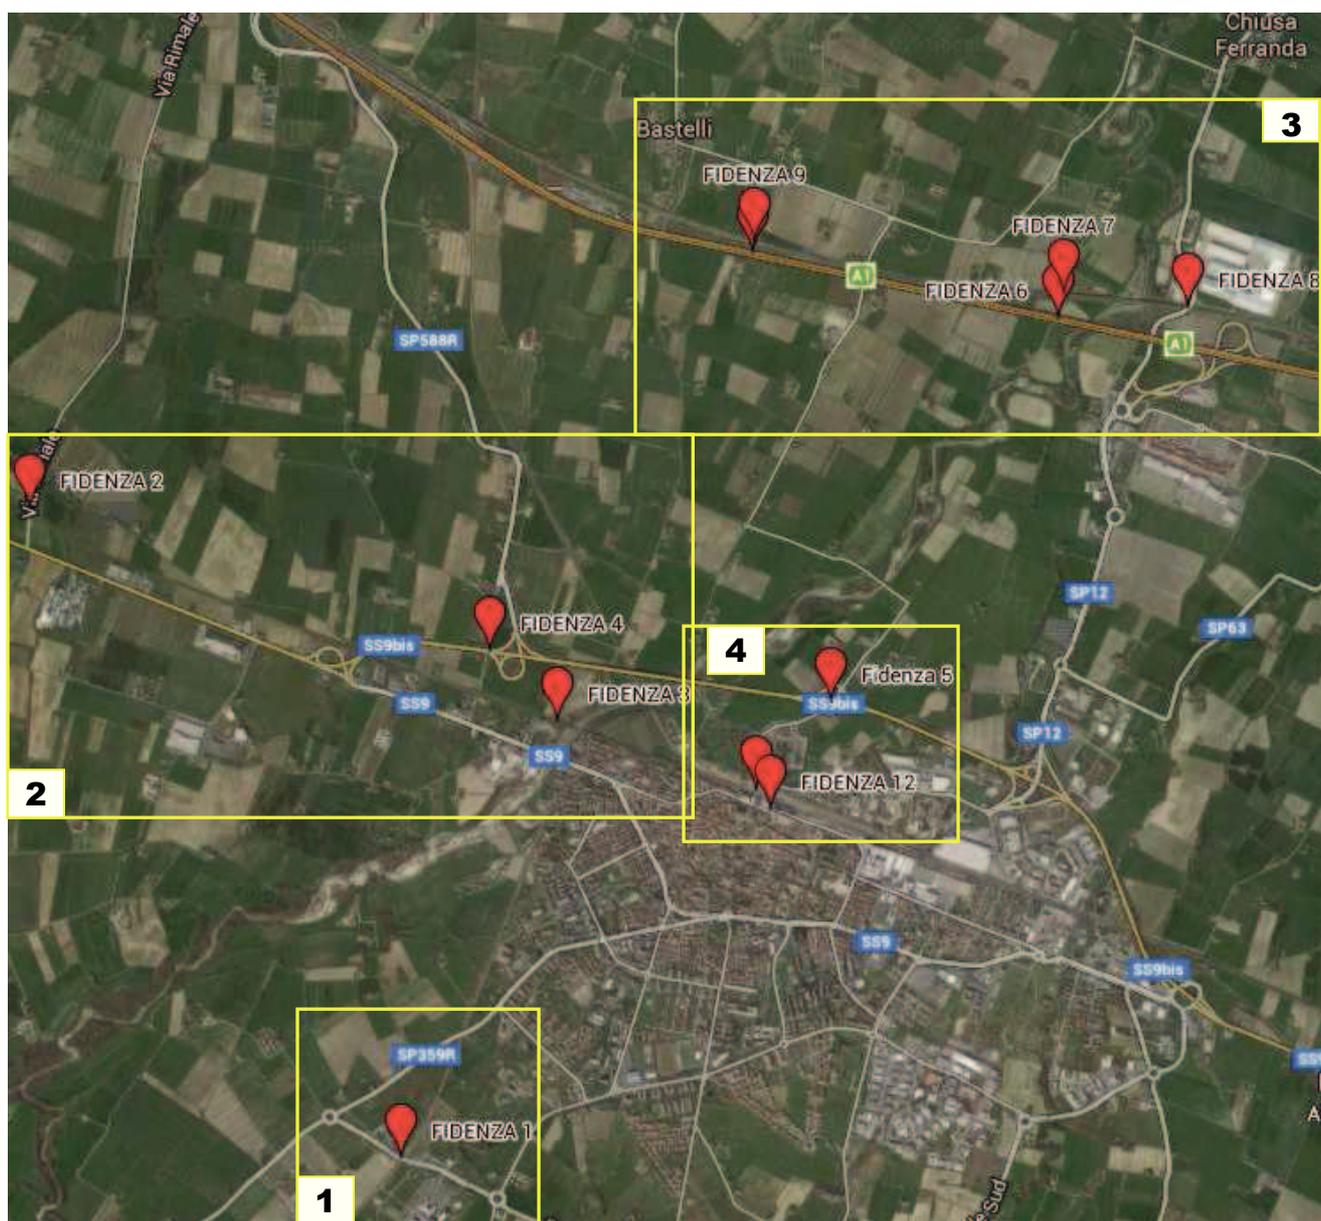


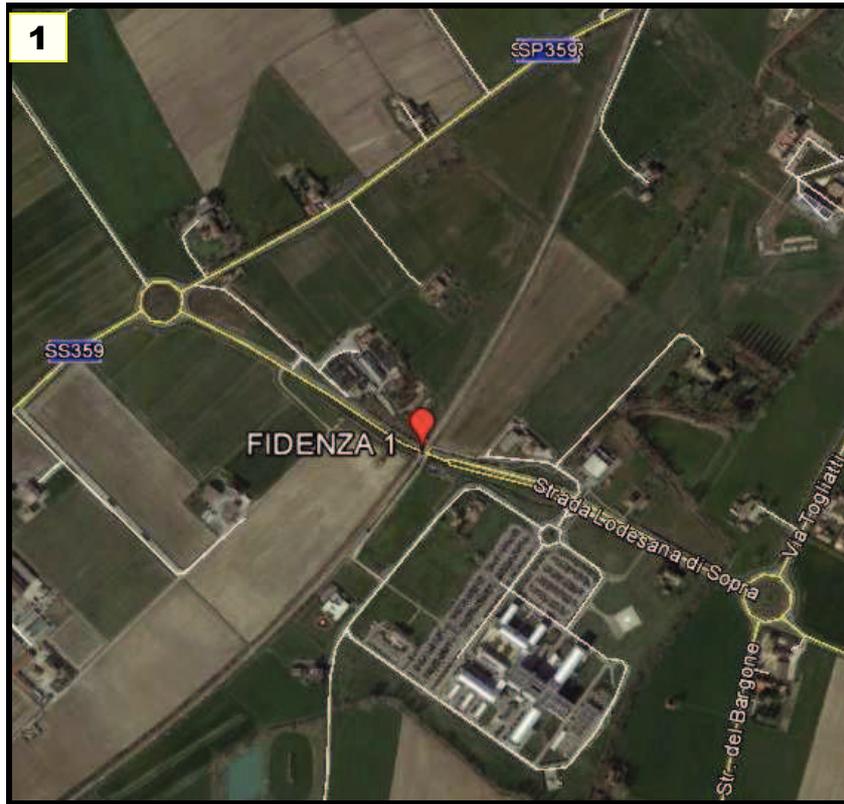


Mappa Fidenza 1

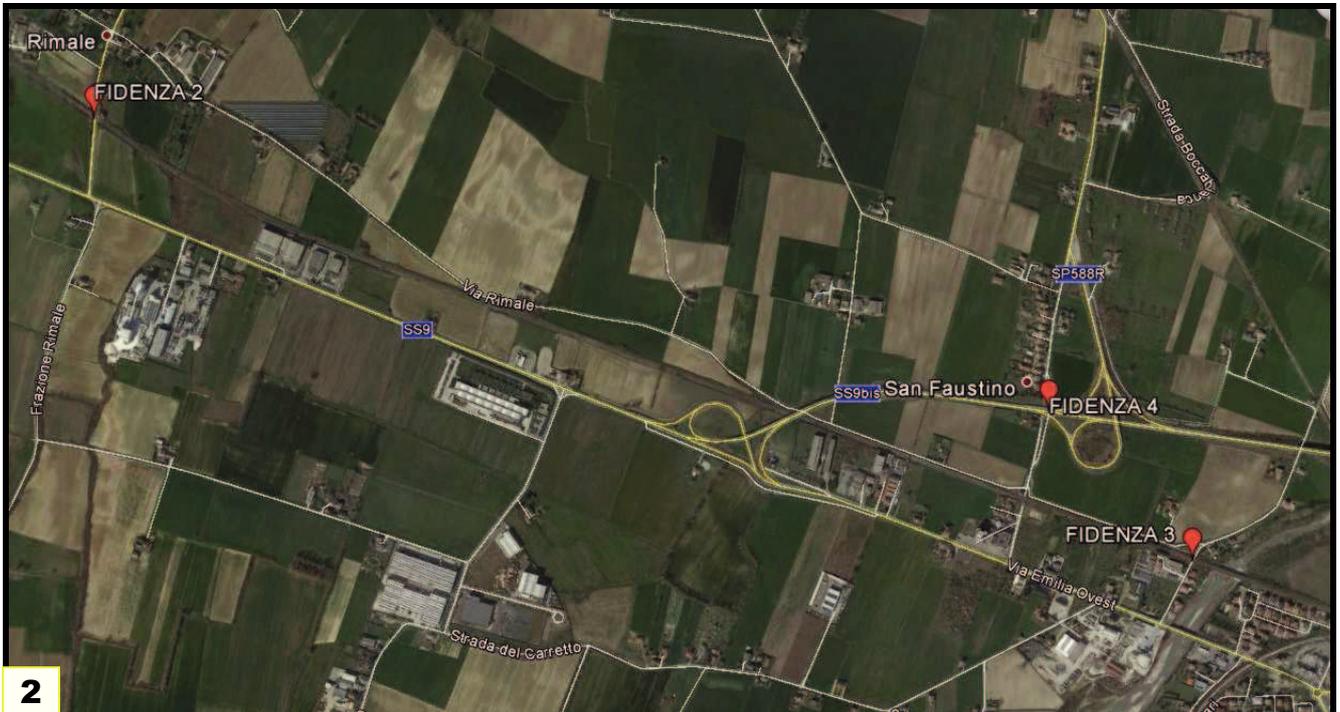

Mappa Fidenza 2 - 3 - 4

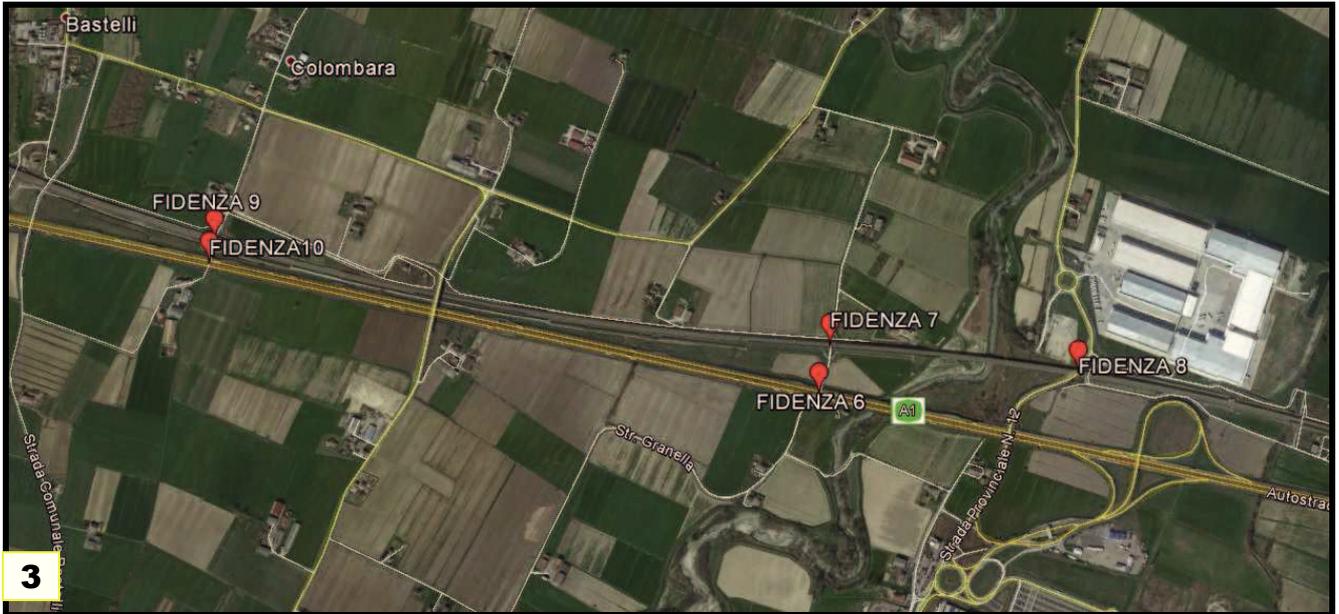

Mappa Fidenza 6 - 7 - 8 - 9 - 10

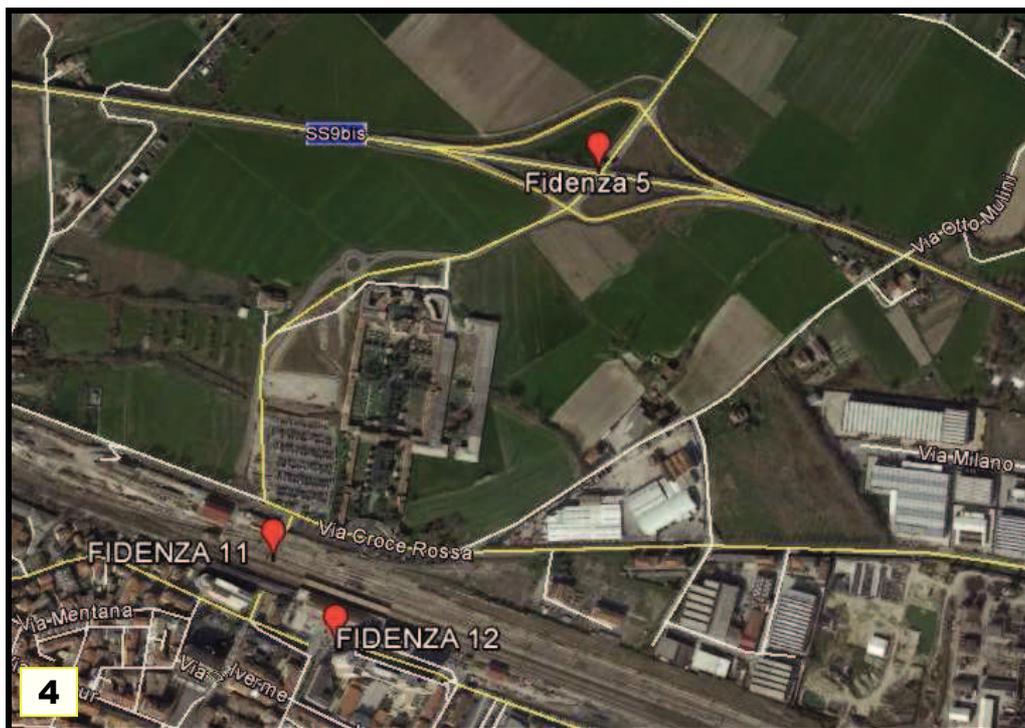

Mappa Fidenza 5 - 11 - 12

PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA


SCHEMA SOTTOPASSO N° 1

LOCALITA': VAIO

Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	<i>Strada comunale Lodesana di Sopra sotto Ferrovia Fidenza – Salsomaggiore T.</i>		
Impianto di sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input checked="" type="checkbox"/> rete <input checked="" type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Il sottopasso si è allagato durante il nubifragio del 14/06/2014 (altezza raggiunta dall'acqua circa 50 cm), a causa del blocco delle pompe di sollevamento. Il problema è stato risolto in circa 45'.		

Note: il sottopasso di Strada Lodesana di Sopra permette l'accesso all'Ospedale di Fidenza- Vaio per chi proviene da Salsomaggiore T.. Sono possibili vie alternative che allungano il percorso di alcuni minuti.

ubicazione

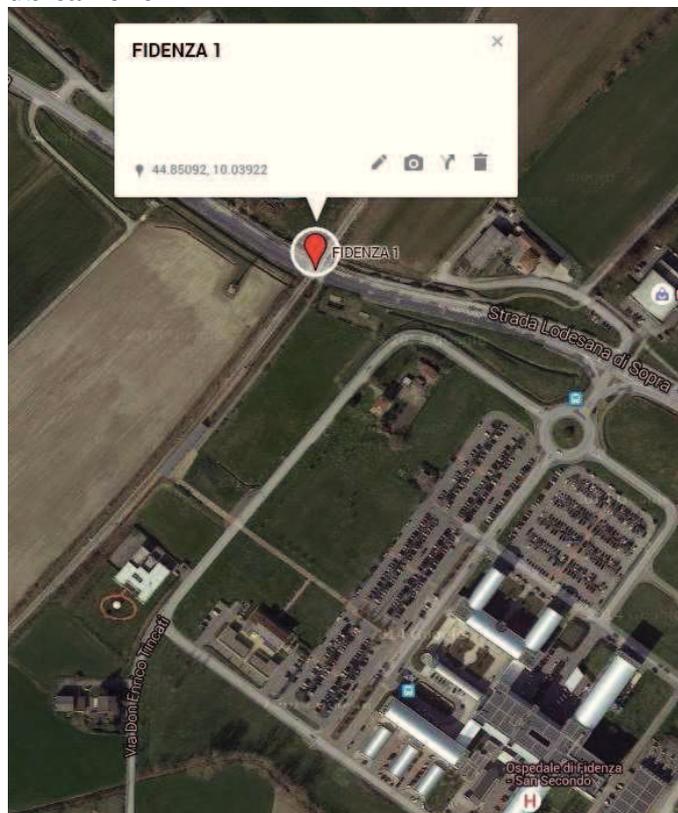

foto



PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA

SCHEDA SOTTOPASSO N° 2


LOCALITA': RIMALE

Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	<i>Strada comunale di Rimale sotto Ferrovia Milano – Bologna</i>		
Impianto di sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input checked="" type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Il sottopasso si è allagato diverse volte in occasione di nubifragi, anche a causa dell'acqua che ruscellando dalle scarpate laterali trascina detriti che ostruiscono le griglie di scarico.		

Note: è già capitato in passato che alcuni automobilisti siano rimasti bloccati in occasione di episodi di allagamento.

Il sottopasso è provvisto di una sola pompa, in caso di guasto non esiste pompa di scorta.

ubicazione

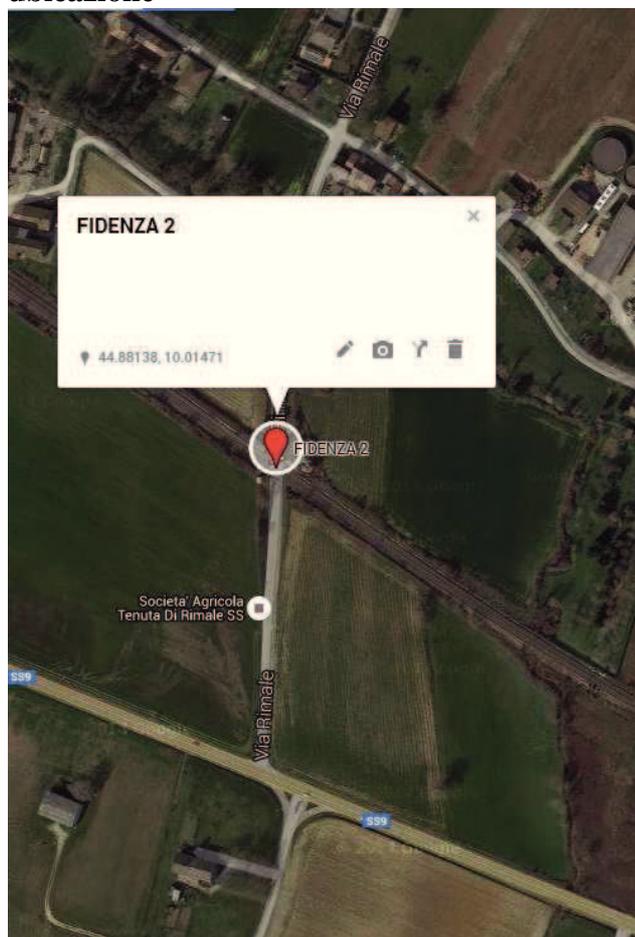

foto




PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA

SCHEDA SOTTOPASSO N° 3

LOCALITA': FIDENZA - SAN FAUSTINO

Tipo di sottopasso	<i>Strada comunale Via Martiri delle foibe sotto Ferrovia Milano - Bologna</i>		
Impianto di sollevamento	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Intasamento caditoie di sgrondo acque superficiali a causa della vegetazione circostante.		

Note: si trova a fianco del vivaio Pizzoni.

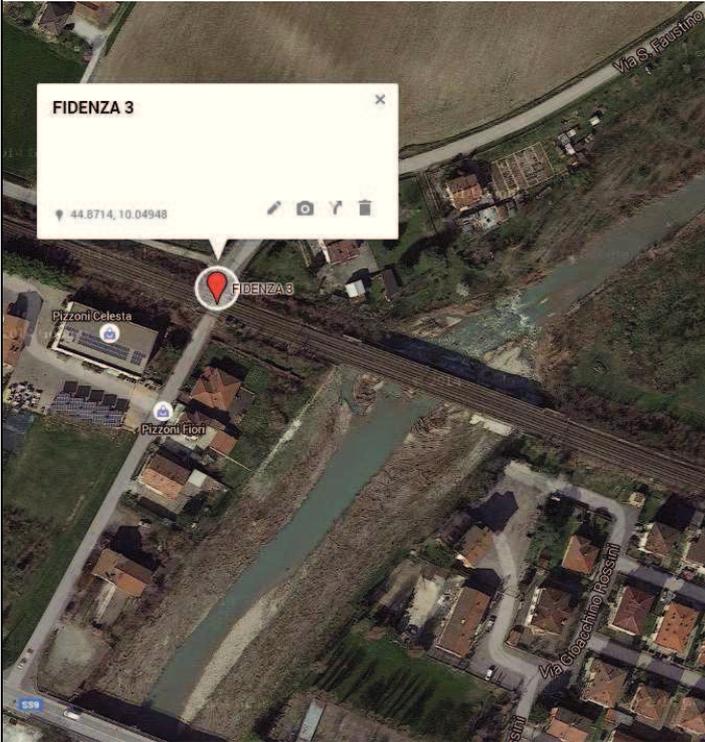ubicazione	foto
	

PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA


SCHEMA SOTTOPASSO N° 4

LOCALITA': VILLACHIARA (San Faustino)

Tipo di sottopasso	<i>Strada comunale Villachiara sotto SS. 9 bis (tangenziale)</i>		
Impianto di sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input checked="" type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Problematiche riscontrate	<p>Il sottopasso è provvisto di un gruppo pompe n°2, che si scambiano alternativamente, in caso di blocco di una pompa parte automaticamente l'altra.</p> <p>In caso di blocco gruppo pompe scatta il semaforo rosso fisso.</p> <p>Manca gruppo elettrogeno di emergenza.</p>		

Note: strada a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico

ubicazione

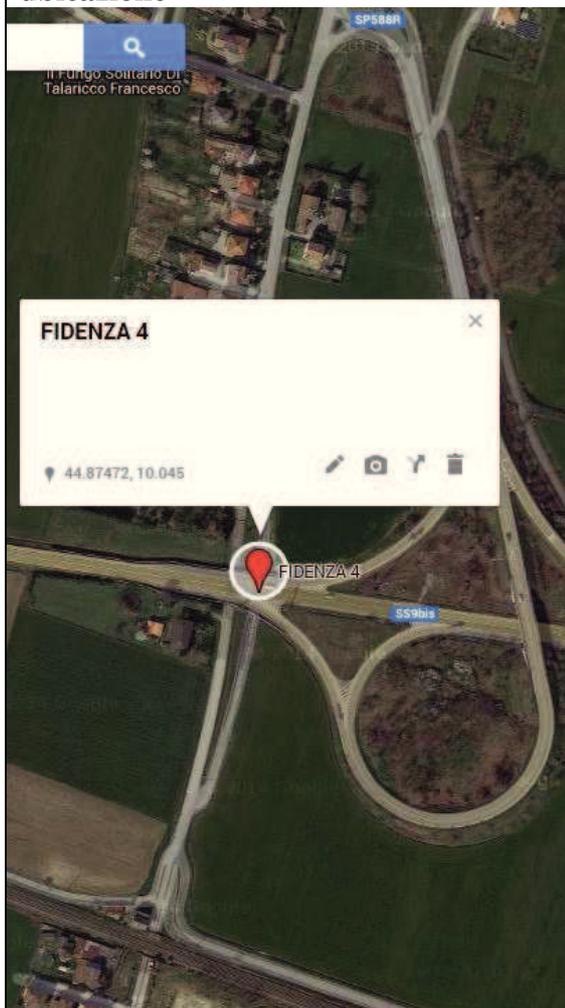


foto



PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA

SCHEDA SOTTOPASSO N° 5

LOCALITA': FIDENZA - SAN MICHELE CAMPAGNA

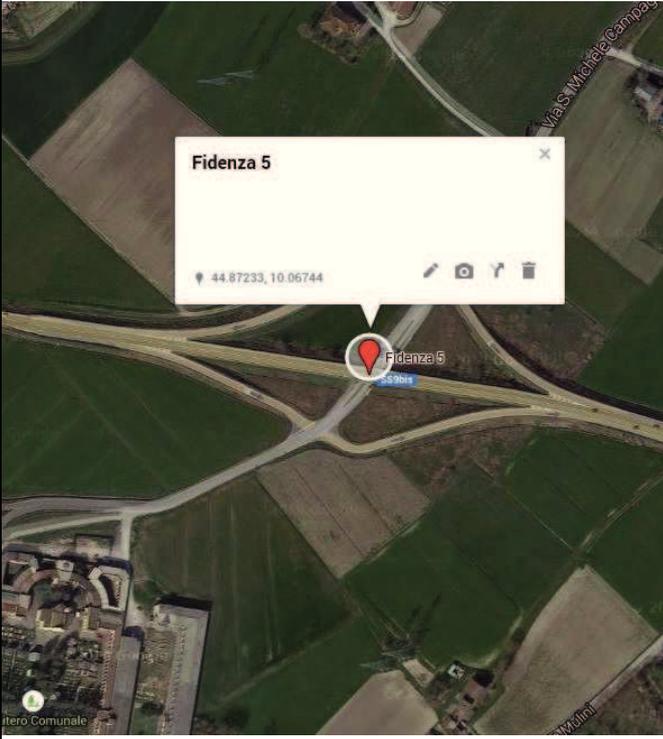Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	Via Padre Spiessens (Via Isola Montagnola) sotto SS. 9 bis (tangenziale)		
Impianto di sollevamento	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Il sottopasso non è provvisto di gruppo pompe e non è alimentato da rete elettrica, sono presenti griglie di sgrondo acque superficiali di ampie dimensioni, si è riscontrato qualche problematica di gelo nel periodo invernale causa il ristagno in alcuni punti di acqua.		
Note:			
ubicazione	foto		
			

PROVINCIA: PARMA

COMUNE: FIDENZA


SCHEDA SOTTOPASSO N° 6 - 7

LOCALITA': CHIUSA FERRANDA – SAN FAUSTINO

Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	<i>Strada vicinale della Colombina sotto TAV (rete ferroviaria alta velocità) ed Autostrada A1</i>		
Impianto di sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input checked="" type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Nessuna problematica riscontrata.		

Note: l'accesso è consentito solo ai residenti. In caso di fermo pompe scatta allarme sonoro.

ubicazione

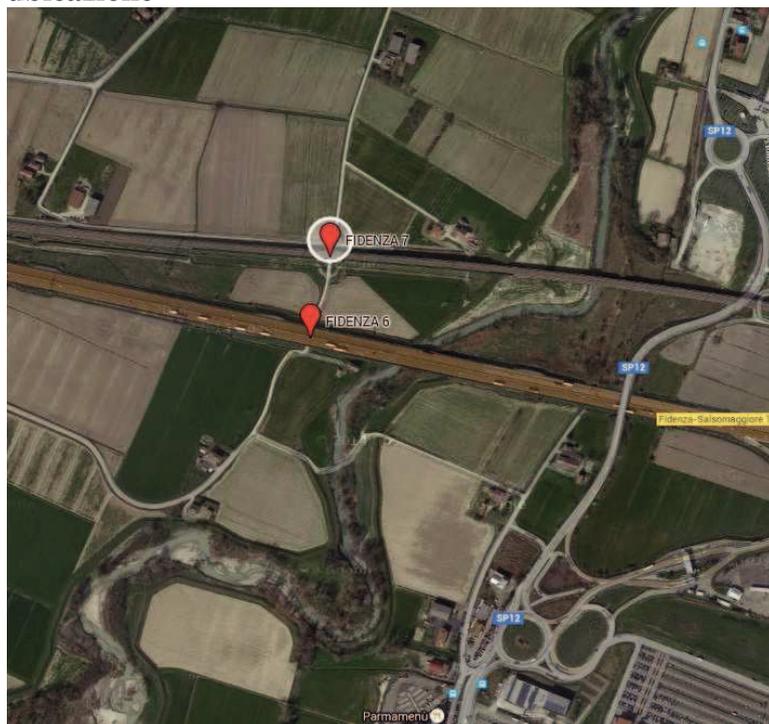

foto



PROVINCIA: PARMA

COMUNE: FIDENZA


SCHEDA SOTTOPASSO N° 8

LOCALITA': CHIUSA FERRANDA

Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	<i>S.P. 12 per Soragna sotto TAV (rete ferroviaria alta velocità)</i>		
Impianto di sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input checked="" type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	Provincia PR	Recapito per urgenze	3384262116
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Il sottopasso si è allagato durante il nubifragio del 16 giugno 2010.		

Note: info da Provincia PR: sono presenti due pompe, delle quali una non funzionante. Non c'è gruppo elettrogeno, il n° per urgenze corrisponde al reperibile del Servizio Viabilità della Provincia.

ubicazione

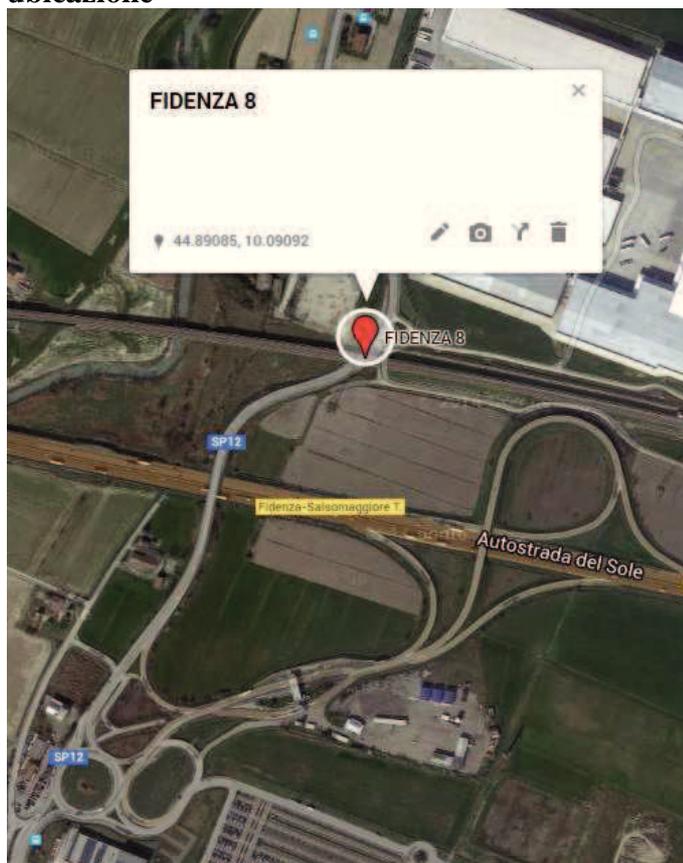

foto



PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA


SCHEDA SOTTOPASSO N° 9 - 10

LOCALITA': BASTELLI

Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	<i>Strada vicinale ViaNova, laterale di Strada Via Nova sotto TAV (rete ferroviaria alta velocità) ed Autostrada A1</i>		
Impianto di sollevamento	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe) elettrogeno	<input type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate	Nessuna		

Note: lungo la Strada comunale Via Nova sono presenti 2 sottopassi a distanza di circa 15 metri, il N°9 passa sotto la TAV, il n°10 sotto l'A1. La strada conduce ad un'azienda agricola che può utilizzare anche un altro accesso da strada comunale di Bastelli.

mappa

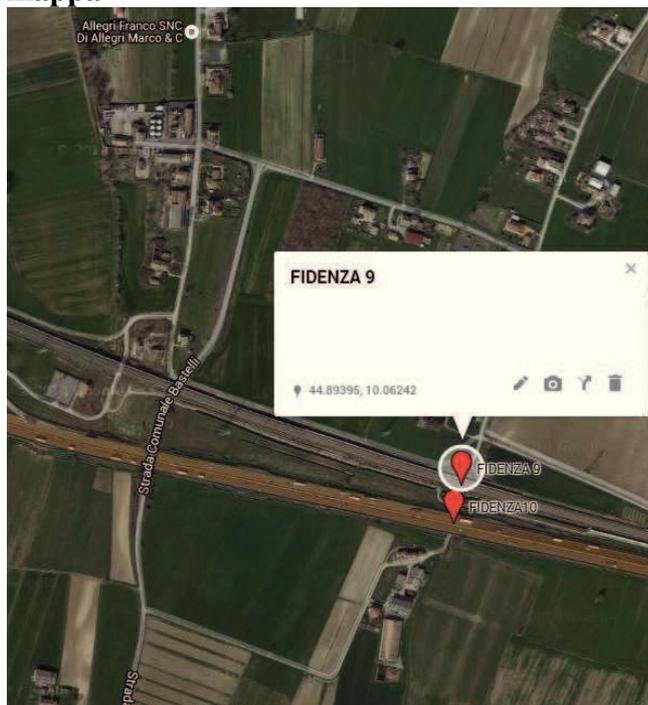

foto



PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA


SCHEDA SOTTOPASSO N° 11

LOCALITA': FIDENZA (zona Stazione ferroviaria)

Tipo di sottopasso (infrastrutture interessate)	<i>Via Mazzini (zona stazione FF.SS) sotto Ferrovia Mi-Bo</i>		
Impianto di sollevamento	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO*	
Problematiche riscontrate	Non sono installate pompe e allarmi per allagamento		

Note: *sono presenti semafori che regolano l'accesso a senso unico alternato al sottopasso, non sono collegati a sensori di allagamento.

mappa

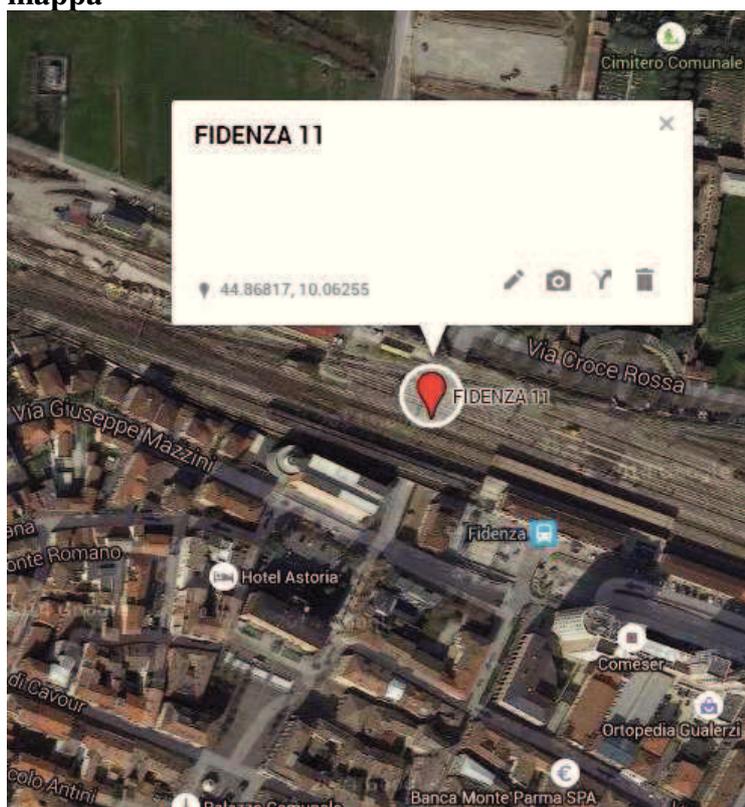

foto



PROVINCIA: PARMA
COMUNE: FIDENZA


SCHEDA SOTTOPASSO N° 12

LOCALITA': FIDENZA (zona Stazione ferroviaria)

Tipo di sottopasso	<i>Via Carducci sotto Piazza della Repubblica</i>		
Impianto di sollevamento	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Alimentazione: (anche entrambe)	<input checked="" type="checkbox"/> rete <input type="checkbox"/> gruppo elettrogeno
Impresa di manutenzione	A chiamata ditte locali	Recapito per urgenze	3292108219
Impianto semaforico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Problematiche riscontrate			

Note: Impianto è provvisto di n°3 pompe che si alternano, è presente una spia che indica il malfunzionamento delle pompe, ma nessun generatore d'emergenza.

mappa

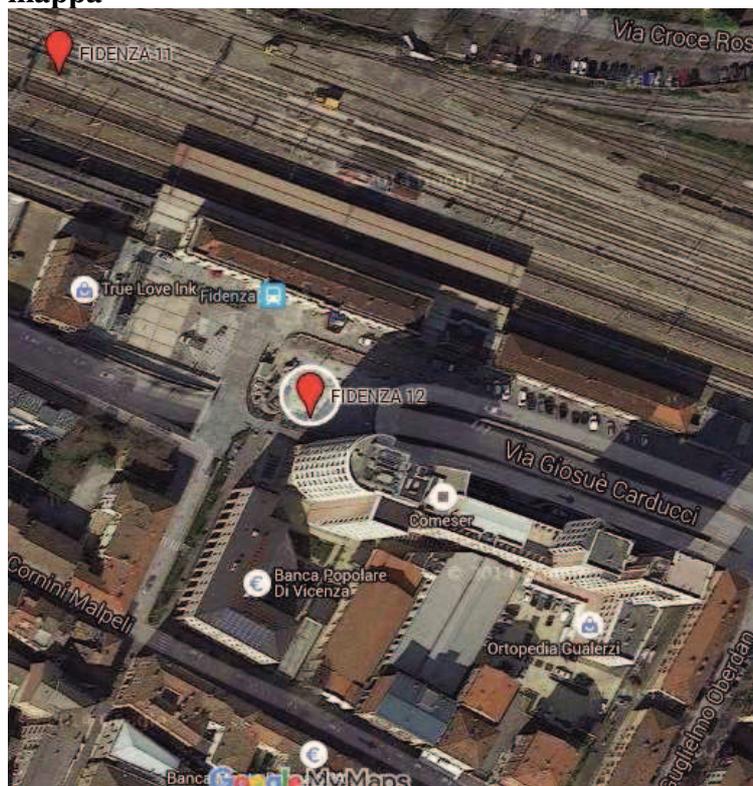

foto

